


鹿児島湾水質調査結果

[調査日：平成 24 年 2 月 21 日]

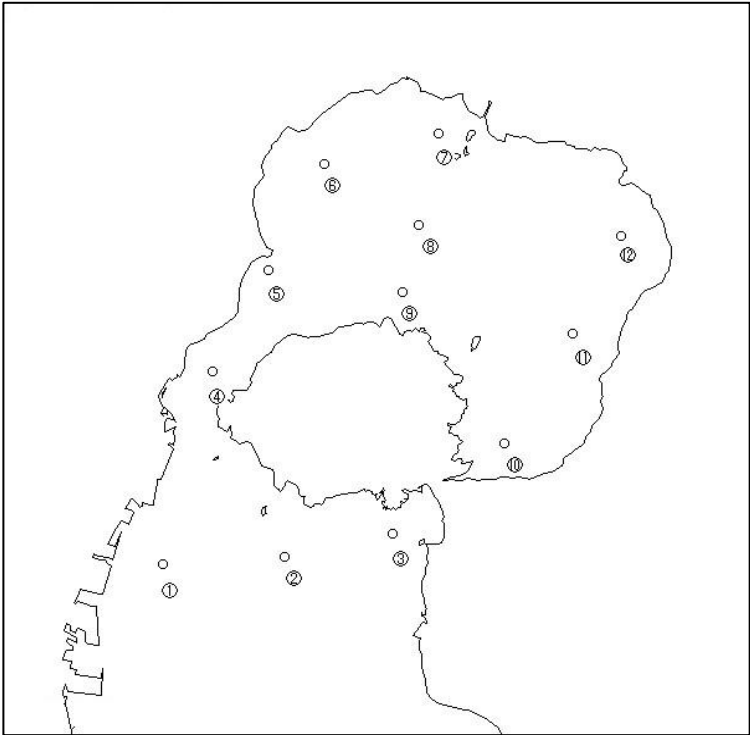

調査点	水 温		塩 分	溶 存 酸 素		透明度	無機態窒素 (DIN)	無機態りん (DIP)	ケイ酸態ケイ素 (SiO ₂)	クロロフィル a
	0m	10m		0m	10m					
単 位	℃	℃		mg/l	mg/l	m	μg-at/l	μg-at/l	μg-at/l	μg/l
①	15.8	15.8	34.0	6.5	6.4	15.0	7.9	0.87	30.4	0.4
②	15.9	15.9	34.1	6.5	6.4	18.0	7.3	0.78	25.3	0.2
③	15.9	15.9	34.1	6.4	6.3	13.0	7.6	0.82	27.3	0.2
④	15.7	15.7	33.7	6.5	6.4	13.0	9.1	1.09	37.7	0.5
⑤	15.7	15.7	33.5	6.6	6.4	13.0	9.0	1.11	41.1	0.5
⑥	15.7	15.8	33.6	6.6	6.3	12.0	9.1	1.10	40.4	0.4
⑦	15.7	15.8	33.5	6.5	6.2	12.0	9.6	1.10	42.5	0.5
⑧	15.6	15.9	33.4	6.7	6.4	11.0	9.7	1.13	48.0	0.5
⑨	15.7	15.7	33.6	6.7	6.4	12.0	9.4	1.13	40.9	0.6
⑩	15.7	15.7	33.5	6.6	6.5	12.0	9.9	1.25	39.8	0.5
⑪	15.7	15.8	33.6	6.4	6.3	12.0	10.4	1.20	39.5	0.8
⑫	15.8	15.8	33.6	6.2	6.1	12.0	9.4	1.16	39.3	0.1
平 均	15.7	15.7	33.6	6.5	6.3	12.9	9.0	1.06	37.6	0.4
平年値	16.1	16	33.8	6.9	6.7	12.1	7.5	0.82	28.9	1.5

※ 平年値は平成元～23 年の 2 月の平均値

- 表層水温平均：15.7℃（平年比 -0.4℃） 水温は平年並みとなっています。
- 表層塩分平均：33.6（平年比 -0.2）
- 栄養塩類濃度：栄養塩濃度は、前月よりもさらに上昇し、高い水準で推移しています。
 - ・ DIN（平均値）：9.0 μg-at/l（平年比 +1.5 μg-at/l ）
 - ・ DIP（平均値）：1.06 μg-at/l（平年比 +0.24 μg-at/l ）