


鹿児島湾水質調査結果

[調査日：平成 24 年 3 月 14 日]

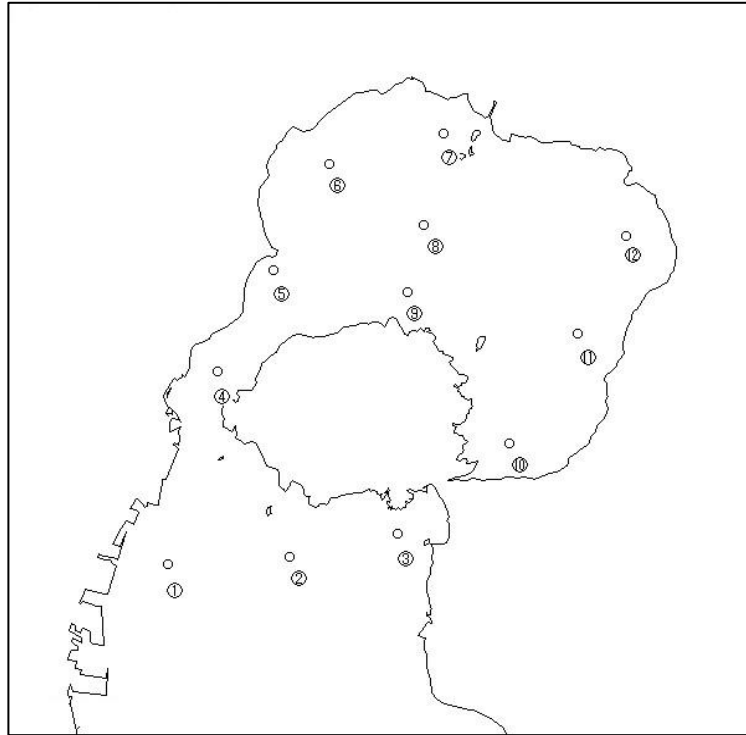

調査点	水 温		塩 分	溶 存 酸 素		透明度	無機態窒素 (DIN)	無機態りん (DIP)	ケイ酸態ケイ素 (SiO ₂)	クロロフィル a
	0m	10m		0m	10m					
単 位	℃	℃		mg/l	mg/l	m	μg-at/l	μg-at/l	μg-at/l	μg/l
①	17.5	17.2	34.1	7.8	7.7	13.0	2.5	0.31	9.5	0.8
②	17.7	17.4	34.1	7.6	7.7	16.0	1.8	0.28	6.7	0.6
③	17.6	17.4	34.1	7.6	7.4	15.0	2.4	0.27	6.8	0.5
④	15.7	15.9	33.4	8.2	7.6	8.0	3.9	0.72	34.6	2.3
⑤	15.1	15.7	33.1	8.3	7.6	9.0	3.7	0.69	42.6	2.3
⑥	15	15.1	32.9	8.9	8.6	8.0	2.4	0.52	52.6	2.2
⑦	15.2	15.6	33.0	8.3	7.8	9.0	4.2	0.70	42.5	1.9
⑧	15.1	15.7	33.0	9.0	7.4	6.0	2.1	0.53	40.0	3.0
⑨	15.8	16.1	33.3	8.1	7.0	9.0	3.9	0.71	32.7	1.8
⑩	15.2	15.9	32.9	8.8	7.8	8.0	2.3	0.38	38.5	2.3
⑪	15.6	15.5	33.3	8.2	8.1	10.0	4.3	0.69	33.1	2.2
⑫	15.5	15.5	33.4	8.7	8.5	8.0	2.3	0.49	35.2	3.4
平 均	15.9	16	33.3	8.2	7.7	9.9	3.0	0.52	31.2	1.9
平年値	15.9	16	33.6	8.0	7.6	9.7	3.5	0.45	23.8	2.4

※ 平年値は平成元～23 年の3月の平均値

- 表層水温平均：15.9℃（平年比 ±0.0℃）水温は平年並みとなっています。
- 表層塩分平均：33.3（平年比 -0.3）
- 栄養塩類濃度：栄養塩濃度は、前月よりも低下しましたが、依然として高い水準で推移しています。
 - ・ DIN（平均値）：3.0 μg-at/l（平年比 -0.5 μg-at/l ）
 - ・ DIP（平均値）：0.52 μg-at/l（平年比 +0.07 μg-at/l ）