

【八代海南部調査】

調査日：2023.11.14(火)

天候：晴れ


調査時間：7:38 ~ 10:58

- ・通常検鏡 有害種は確認されず。
- ・濃縮検鏡 有害種は確認されず。
- ・その他 珪藻類は全域で少ない。

薄井及び調査地点①～⑫の測定結果

- ・平均表層水 温：21.8℃ → 平年比 +0.6℃ やや高め
- ・ " 塩分：33.4 → 平年比 +0.1 平年並み
- ・ " D O：6.8mg/L → 平年比 +0.1mg/L 平年並み
- ・ " 透明度：7.5m → 平年比 -1.0m やや低め

※平年値：平成元年～令和4年の11月の平均値

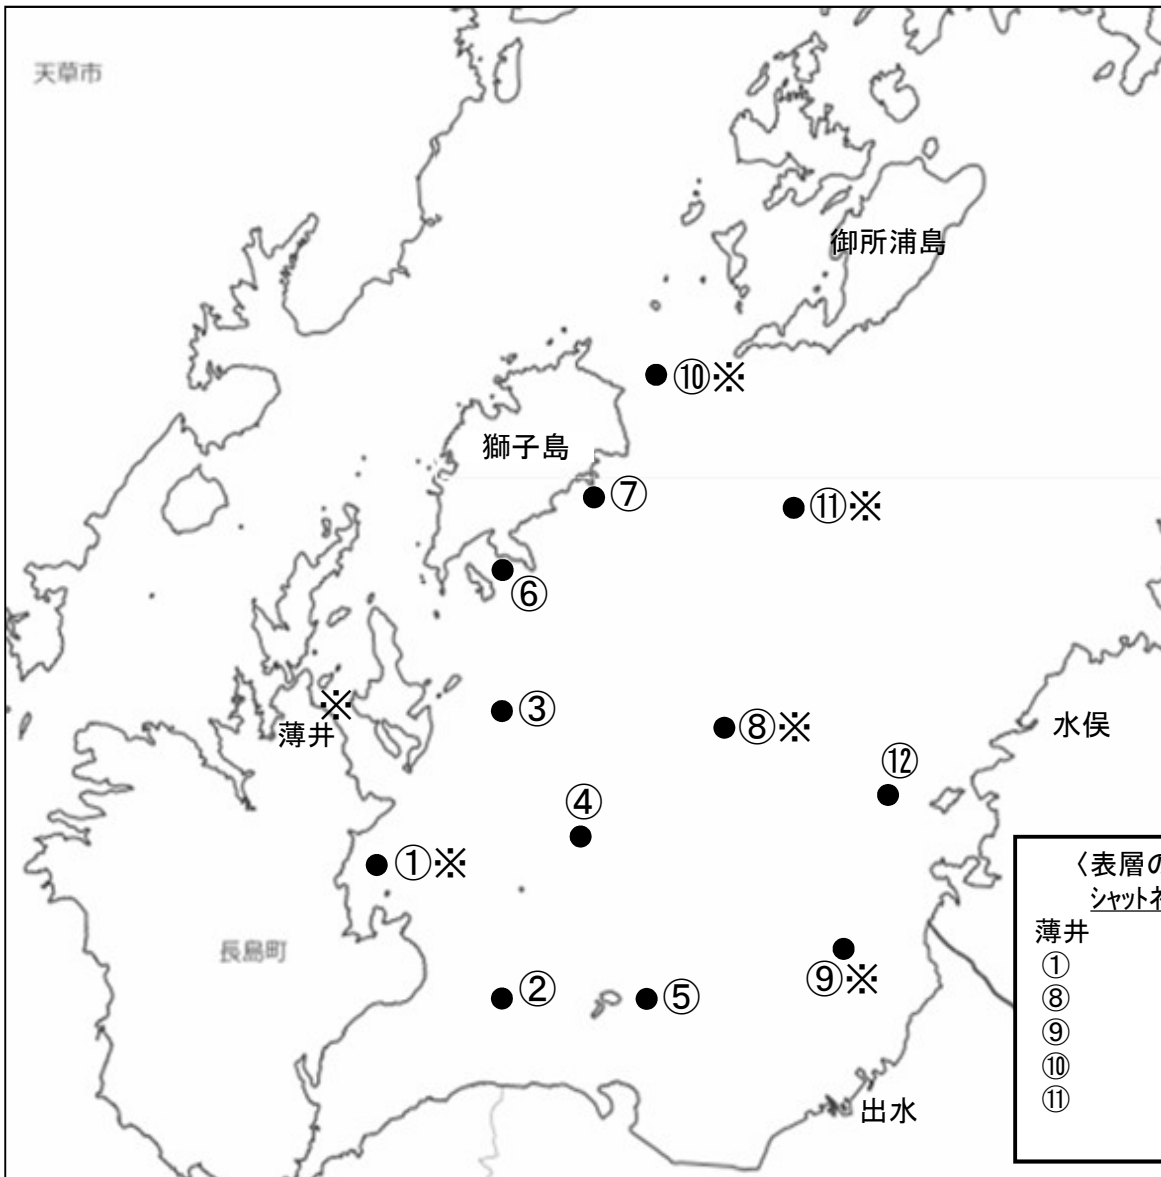

〈表層の濃縮検鏡結果〉		
シャットネラ属, コクロディニウム属		
薄井	0	0
①	0	0
⑧	0	0
⑨	0	0
⑩	0	0
⑪	0	0
		(細胞/mL)

※は表層海水を濃縮検鏡した調査地点
(1Lを15μmフィルターでろ過)

鹿児島県水産技術開発センター