


八代海水質調査結果

[調査日：令和7年6月17日]

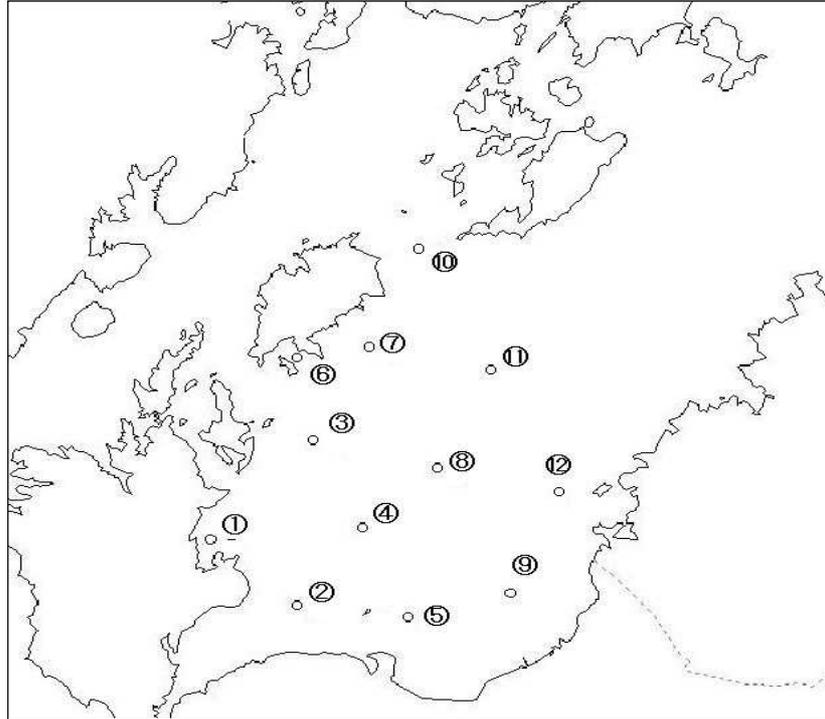

調査点	水温 (°C)		塩分 (表層)	溶存酸素 (mg/L)		透明度 (m)	無機態窒素 (μg-at/L) <表層>	無機態リン (μg-at/L) <表層>	ケイ酸態ケイ素 (μg-at/L) <表層>	珉矽酸 (μg/L) <表層>
	0m	10m		0m	10m					
①	22.1	20.8	31.4	7.7	7.7	4.0	2.0	0.00	12.2	
②	22.5	21.1	32.4	7.2	6.9	5.0	1.4	0.01	11.5	
③	21.3	20.9	32.3	7.7	7.5	8.5	3.1	0.09	5.9	
④	22.3	21.6	32.5	7.4	7.2	5.0	2.3	0.13	11.5	
⑤	22.5	21.3	31.4	8.0	7.3	3.0	12.8	0.57	40.0	
⑥	21.7	21.2	31.9	7.7	7.4	8.0	0.2	0.0	6.2	
⑦	21.6	20.9	32.0	7.6	7.3	7.5	1.7	0.03	7.5	
⑧	22.1	21.1	32.4	7.6	7.5	6.5	0.0	0.00	3.5	
⑨	22.4	21.7	31.7	8.1	7.6	5.0	7.6	0.04	49.4	
⑩	22.4	21.2	31.3	7.8	7.7	7.0	0.0	0.00	11.1	
⑪	22.2	20.6	31.8	7.8	6.9	7.0	0.3	0.00	5.8	
⑫	22.0	20.9	31.6	8.1	7.5	6.0	0.1	0.00	9.9	
平均	22.1	21.1	31.9	7.7	7.4	6.0	2.6	0.07	14.5	
平年値	22.4	21.8	31.7	7.5	7.1	8.8	1.0	0.10	8.3	

※ 平年値は平成元～令和6年6月の平均値

- 表層水温平均：22.1°C (平年比 -0.3°C) 水温は平年並みです。
- 表層塩分平均：31.9 (平年比 +0.2) 塩分は平年並みです。
- 表層栄養塩類濃度：窒素は平年よりやや高く、リンは低めです。
 - ・溶存無機窒素 (平均値)：2.6 μg-at/L (平年比 +1.6 μg-at/L)
 - ・溶存無機リン (平均値)：0.07 μg-at/L (平年比 -0.03 μg-at/L)